


Larm LP (lågtryckspressostat)



Åtgärder vid Larm LP

Kontrollera vätskenivån i behållaren (Skall vara fylld till en till två tredjedelar).
Är vätskenivån för hög eller låg, **kontakta din installatör.**

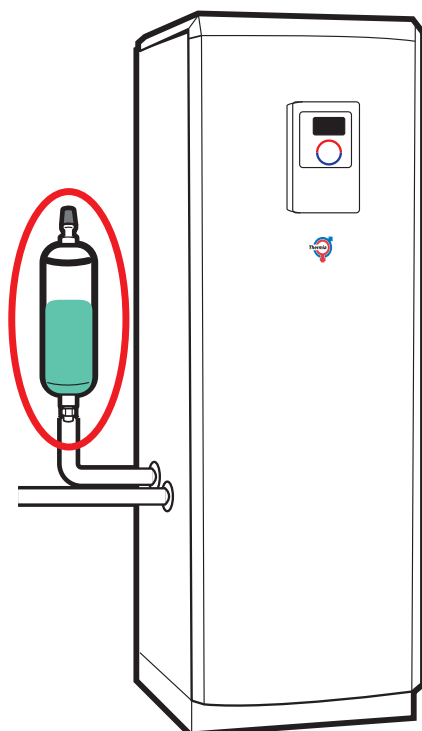

Om vätskenivån är ok, återställ larmet **EN** gång.
Löser larmet ut igen, ställ värmepumpen till **akutdrift** och
kontakta din installatör